



### Panel de control tipo TS




- ⊕ - Pilotos de señalización
- Te° - Termómetro
- TR° - Termostato de regulación

El panel de control TS es adecuado para instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce el control sobre la producción de A.C.S. por circuito de caldera.

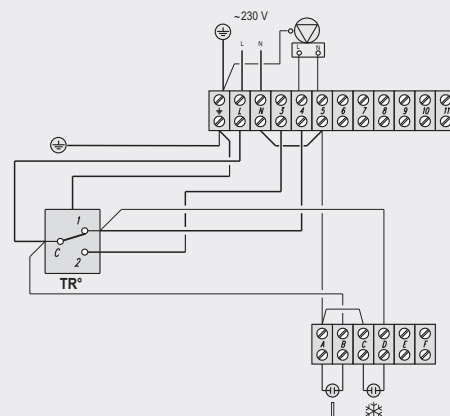


### Panel de control tipo TD




- ⊕ - Pilotos de señalización
- Te° - Termómetro
- TL° - Termostato de regulación y limitador de seguridad
- \*/ - Interruptor invierno verano
- R - Resistencia
- Re - Relé
- K - Contactor externo

El panel de control TD es adecuado para instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce el control sobre la producción de A.C.S. por circuito de caldera (posición \*) o por calentamiento eléctrico (posición ✱). Para resistencias eléctricas superiores a 2.5 kW, es necesario realizar la conexión de la resistencia al panel de control por medio de un contactor externo (no suministrado), s/UNE-EN 60947.

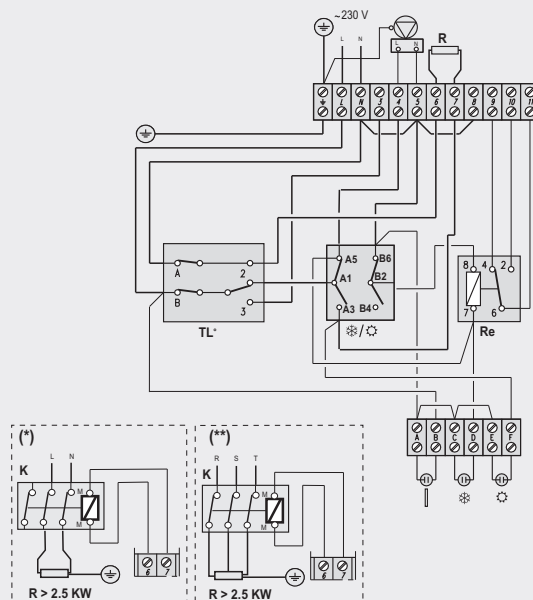

NOTA (\*) Esquema para resistencias >2.5 kW ~230 V  
(\*\*) Esquema para resistencias >2.5 kW 3~400 V

### Panel de control tipo TPA



- ⊕ - Pilotos de señalización
- Te° - Termómetro
- TL° - Termostato de regulación y limitador de seguridad
- \*/ - Interruptor invierno verano
- R - Resistencia
- Re - Relé
- P - Programador analógico
- K - Contactor externo

El panel de control TPA es adecuado para instalaciones donde el propio depósito acumulador ejerce el control sobre la producción de A.C.S. por circuito de caldera (posición \*) o por calentamiento eléctrico con programación horaria analógica (posición ✱).

Para todas las resistencias eléctricas a instalar es necesario realizar la conexión de la resistencia al panel de control por medio de un contactor externo (no suministrado), s/UNE-EN 60947.

